

Hvilke kedelanlæg kræver certifikat


Krav om kedelpassercertifikat til damp og hedtvandskedler opstår først ved indstillingstryk > 0,5 bar og et samlet vand og damprum > 2 liter.

Ved anlæg hvor ovenstående 2 betingelser er opfyldt, kan nedenstående rutediagram bruges til at fastlægge om der kræves certifikat, og hvilket certifikat der kræves for pasning af anlægget.

> Betyder større end. Der regnes med rumindhold i liter og indstillingstryk i bar.

Med indstillingstryk/beregningstryk, menes der, det absolut største tryk kedlen er godkendt til at køre op til.


For pasning af anlæg med mere end en dampkedel bruges data for den største kedel som udgangspunkt.

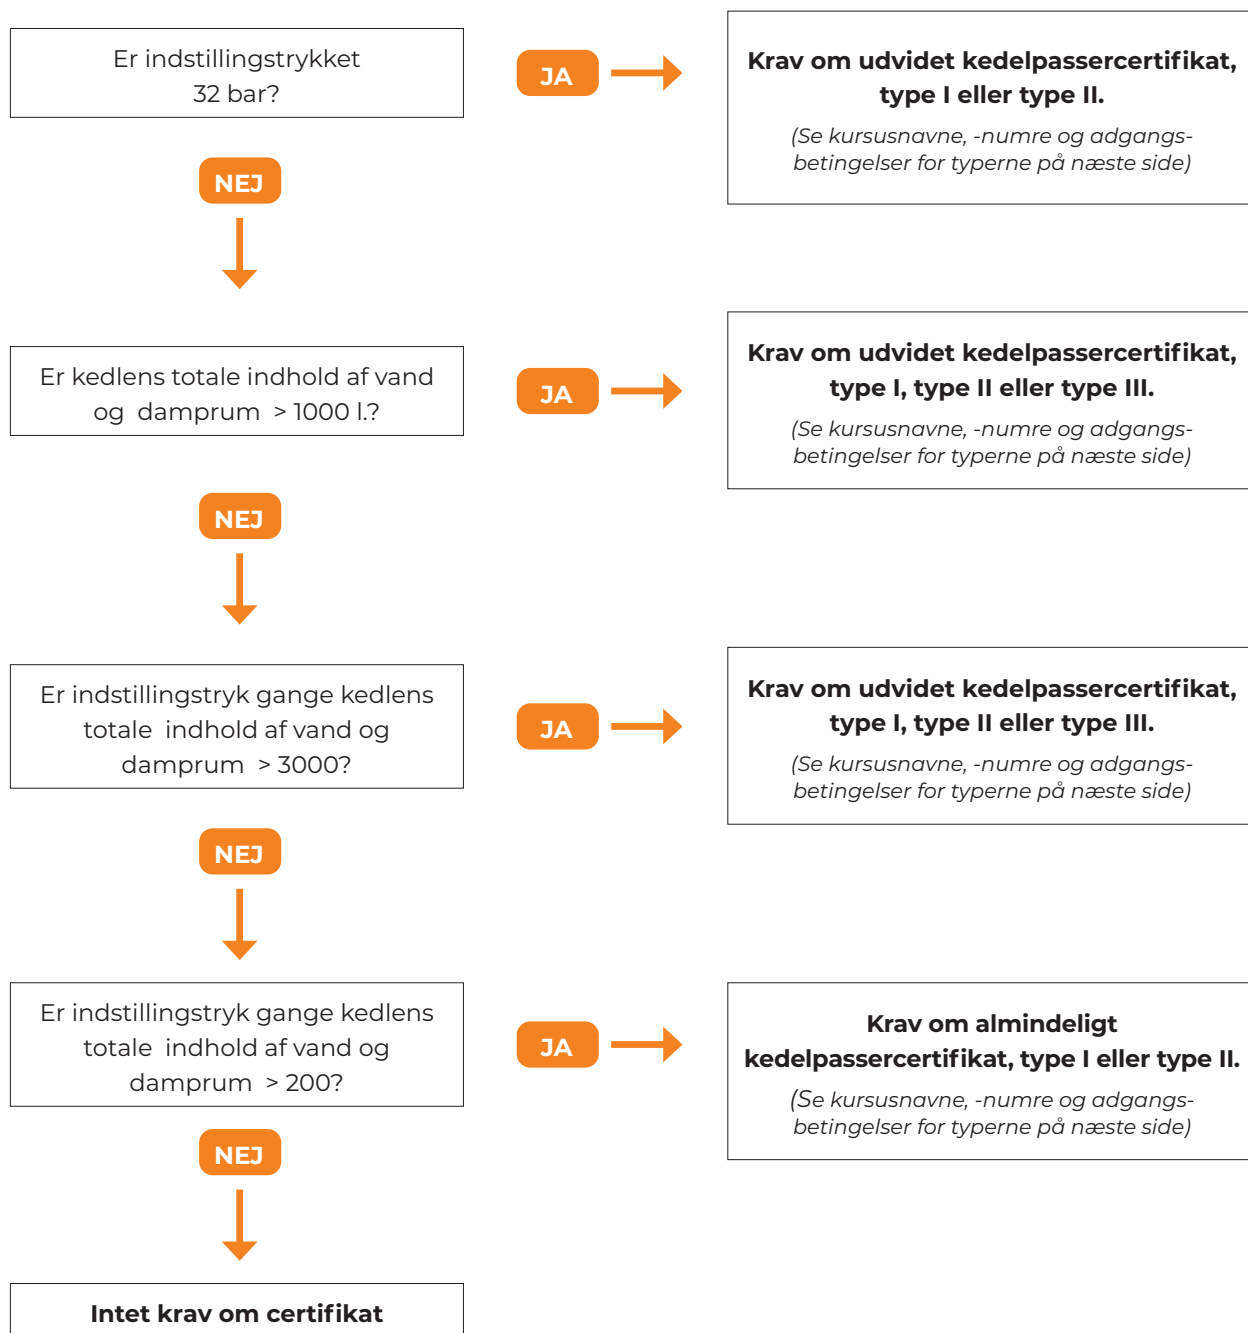

Hvilke kedelanlæg kræver certifikat

Krav om udvidet kedelpassercertifikat type I til III:

Tilpasning af dampkedler i kontrolklasse A.

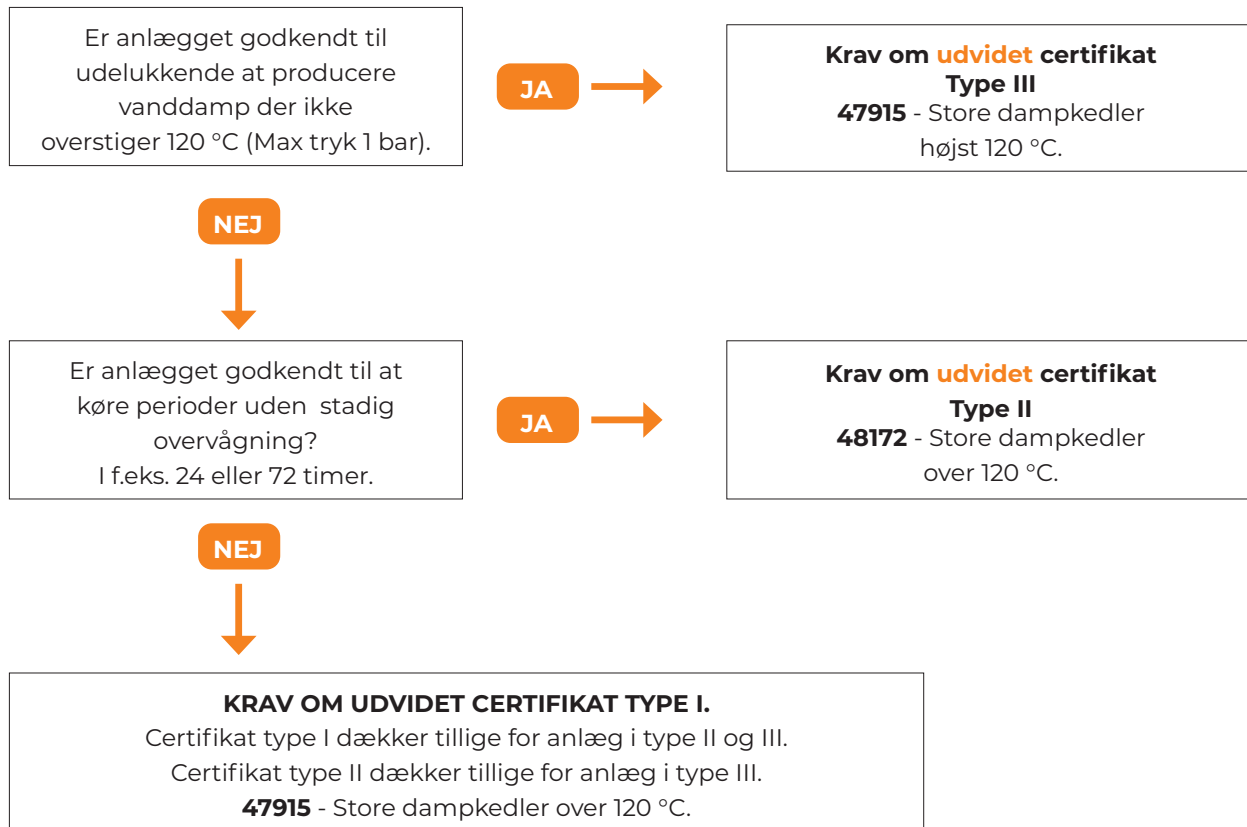

Krav om almindeligt kedelpassercertifikat:

Tilpasning af dampkedler i kontrolklasse B.

